

Karsun JS-XBZ004

Турникет тумбовый с распашными створками
(правый и левый модули)

Паспорт

Турникет тумбовый распашной Karsun JS-XBZ004 предназначен для организации контролируемого входа и выхода в помещениях с высокой проходимостью. Корпус выполнен из нержавеющей стали SUS304, створки — из акрила толщиной 8 мм, что обеспечивает надежность конструкции и эстетичный внешний вид. Пропускная способность составляет 25–48 человек в минуту. Ширина прохода составляет 900 мм (опционально 700, 800 или 650 мм). При проходе створки автоматически распахиваются. Для увеличения количества зон прохода предусмотрена возможность установки двусторонних секций JS-XBZ004, каждая из которых добавляет одну дополнительную зону прохода. Система контроля прохода оснащена 4 парами инфракрасных датчиков. При включенном питании турникет работает в нормально-закрытом режиме. Эксплуатация турникета допускается при температуре окружающего воздуха от -20 °С до +70 °С и относительной влажности до 90% при +25 °С. Секции турникета оснащены встроенными электронными платами. Секция Slave подключается к секции Master штатными кабелями. Микроконтроллеры управляют приводами створок, обрабатывают сигналы ИК-датчиков и внешние команды, а также формируют сигналы прохода через турникет.


Комплект поставки включает преграждающие створки, штатные кабели и блок питания. Пульт управления в комплект не входит.



Технические параметры

Габариты (Д x Ш x В)	1200 x 200 x 1000 мм
Ширина прохода	900 мм (700, 800 или 650 мм опция)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SUS304 (1.2 мм)
Материал створок	Акриловое стекло (8 мм)
Движение	Бесщеточный привод
Индикация на корпусе, сигнал о запрещении / разрешении прохода	Есть
Питание	200-240В (AC)
Входное напряжение	100В - 240В (AC), 50/60 Гц
Мотор	Бесщеточный DC мотор
Пропускная способность (однократный проход)	25-48 чел/мин
Интерфейс ввода/вывода	Сухой контакт, RS232, RS485
ИК датчик	4 пары
Уровень шума	≤65 дБ
Температура	-20°С...+70°С
Уровень влажности	≤90% (Без конденсации)

Габаритные размеры

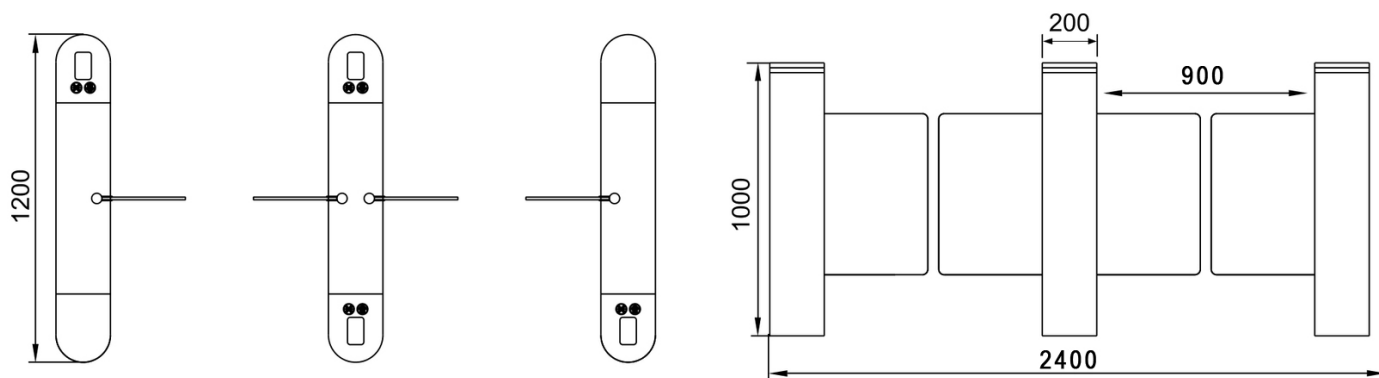

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.